



Fordele og ulemper ved forskellige blødgøringsteknologier på vandværket

Albrechtsen, Hans-Jørgen

Publication date:
2016

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

[Link back to DTU Orbit](#)

Citation (APA):
Albrechtsen, H-J. (Invited author). (2016). Fordele og ulemper ved forskellige blødgøringsteknologier på vandværket. Sound/Visual production (digital), Technical University of Denmark, DTU Environment.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal


If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Fordele og ulemper ved forskellige blødgøringsteknologier på vandværket

Hans-Jørgen Albrechtsen
Professor, Cand Scient. PhD.



Temalørdag 12 November 2016
Roskilde Kommune Køgevej 80, 4000 Roskilde
DTU Miljø
Institut for Vand og Miljøteknologi

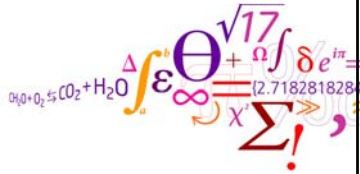

Baggrund

- Demonstrationsanlæg til blødgøring af drikkevand Fyrtårnsprojekt "Fremtidens Drikkevandsforsyning" Arbejdspakke 5 (HOFOR, VCS, AKTOR Innovation)
- Sundhed
- Miljømæssig bæredygtighed (LCA)
- Før- og efter-målinger ved blødgøring (HOFOR)
- Optimeret blødgøring (HOFOR)
- Holistisk evaluering (NIRAS)



DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet


Hvad er problemet?

- **Udfældninger** (CaCO_3)
- Æstetisk
 - kaffemaskine, el-kedler
 - fliser
- Reduceret energi-effektivitet
 - Varmvekslere (vandvarmer)
- Reduceret levetid
 - vaskemaskine, opvaskemaskine
 - blandingsbatterier
 - toiletter
- **Kræver flere kemikalier**
 - sæbe, shampoo (bad)
 - Vaskemaskine, håndopvask
 - rengøringsmidler
 - ionbytter (salt) i opvaskemaskine
- **Korrosion**
 - kobber i spildevandsslam
- **Sundhed**
 - børneeksem



DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet


Hvor er problemet?

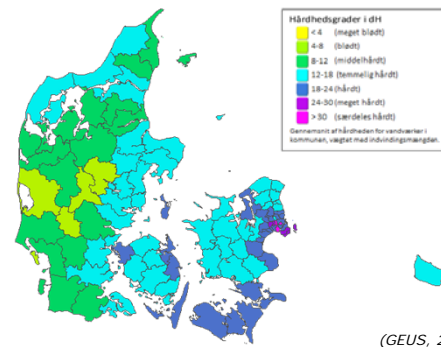

(GEUS, 2010)

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Hvor er problemet? (mindre kommuner)

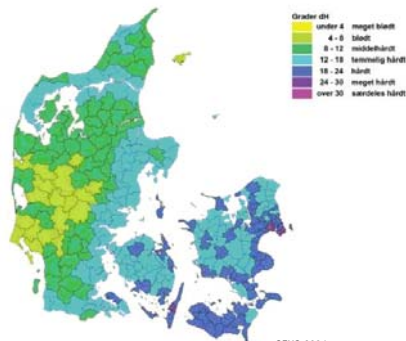

GEUS 2004

I Naturstyrelsen, Central blødgøring af drikkevand, 2011

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Hvad er hårdhed?

- Vands evne til at udfælde sæbe (hånd sæbe) ved at udbytte Natrium eller Kalium med **Calcium** eller **Magnesium** (divivalente ioner)
- ° dH = grad Deutsche Härte (tyske hårdhedsgrader)
- 1 ° dH = 10 mg opløst calciumoxid (CaO) pr. liter = 0,178 mmol/L eller
- 1 ° dH = 7,19 mg opløst magnesiumoxid (MgO) pr. liter.

$$\text{Hardness } [^\circ\text{dH}] = \frac{\frac{C_{\text{Ca}^{2+}}}{M_{\text{Ca}}} \cdot M_{\text{CaO}} + \frac{C_{\text{Mg}^{2+}}}{M_{\text{Mg}}} \cdot M_{\text{CaO}}}{10} = \frac{C_{\text{Ca}^{2+}}}{7.15} + \frac{C_{\text{Mg}^{2+}}}{4.33}$$

- Kan måles ved at tilsætte sæbeopløsning indtil det igen begynder at skumme
- = total hårdhed
- Forbigående hårdhed: den del, der udfælder ved kogning (fx CaCO_3)

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Opmærksomhedspunkter



- **Sundhed**
- Calcium (Ca)
 - Vigtigt for tænder og knogler
 - Vand udgør 5-20% af totale Ca-indtag
 - Er vand den vigtigste kilde? (ost?, mælk?), tilgængelighed?
 - Vands betydning for tænder – evt. mekanisme uklar
 - Betydning ikke dokumenteret – hvad med Vestjylland?
 - Kan modvirkes ved tilsætning af fluor (tandpasta)
- Magnesium
 - Tilstedeværelse nedsætter risiko for hjerte-karsygdom
- **Korrosion**
 - Overmætning af kalk beskytter mod korrosion (mætningsindex)
 - Blanding af vand



DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Hvorfor central blødgøring (på vandværket)



- Nu: blødgøring mange steder, decentralt
 - Alle opvaskemaskiner (salt)
 - Mange virksomheder (fx slagterier)
 - Mange hoteller
- Jo flere decentrale vandinstallationer, jo større risiko
- Færre belægninger i rør

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet



DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

<http://www.avisdredaktionen.dk/billeder/kalk.jpg>

Blødgøringsmetoder




- Masser erfaring fra udlandet (Holland, Sverige, Tyskland)
- Pelletreaktor
- Ionbytning (traditionel)
- CARIX- Ionbytning (bicarbonat)
- Membranfiltrering
- Elektrolytisk
- ~~Magnetbehandling~~
- ~~Ultralyd~~
- ~~Elektrisk felt, pulserende strøm~~

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Pelletreaktor



- Tilsætning
 - base (NaOH, eller Ca(OH)_2)
 - sand
- Udfældning af CaCO_3 på sandkorn
- $\text{Ca}^{+2} + \text{HCO}_3^- + \text{NaOH} \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O}$
- Neutralisering med CO_2
- Produktion af pellets

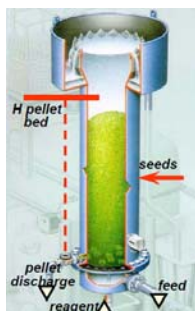


Naturstyrelsen, Central blødgøring af drikkevand, 2011

KRUGER, 2015, Nordvand






Figur 8.2: Billedet af visning i Active kalupile kolonne og tilhørende filter samt producerede kalupile.

Pilot pelletreaktor Fjernelse

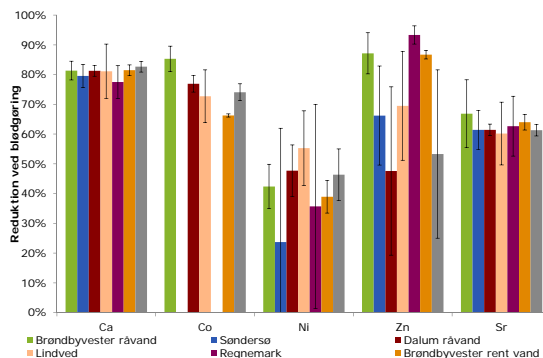

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens Drikkevandsforsyning, 2016

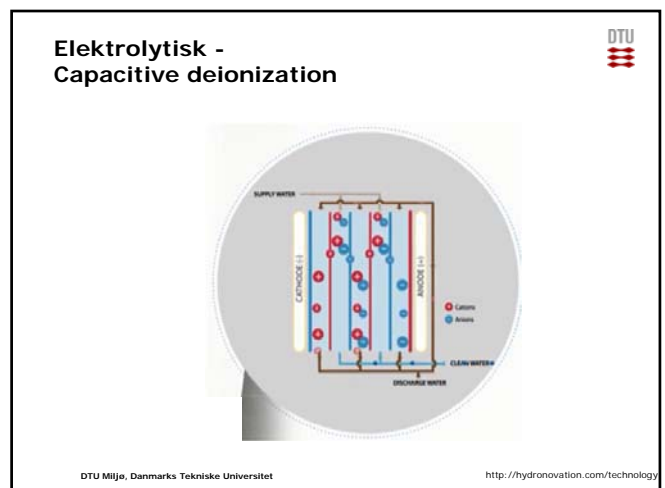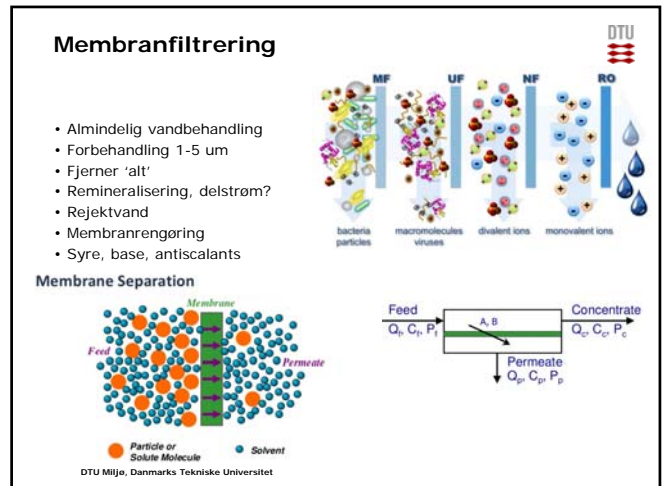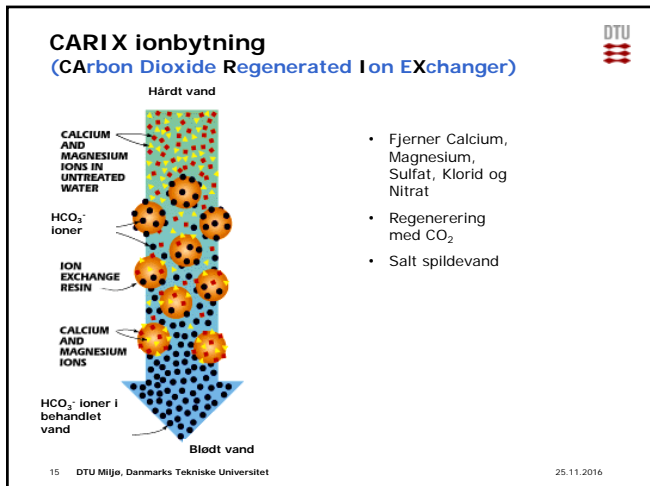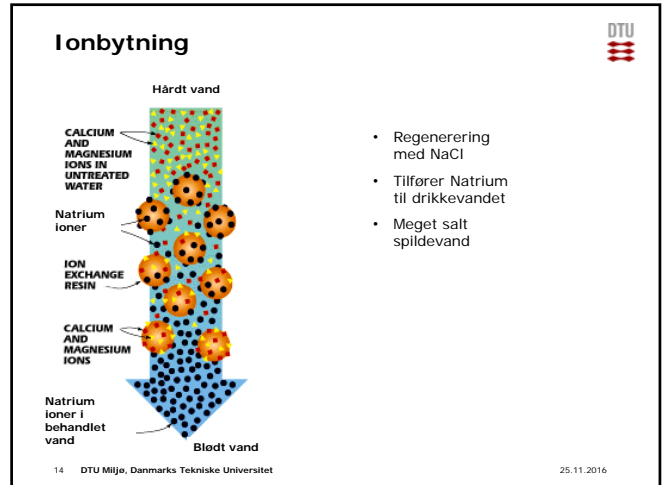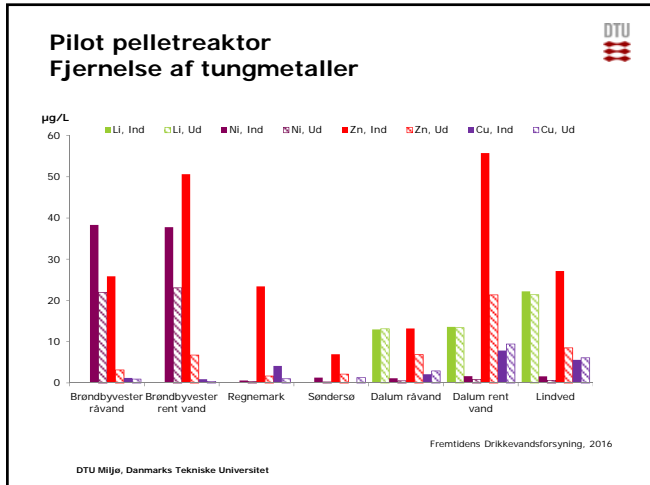

Overview



	Pelletreaktor	Ionbytning	CARIX- Ionbytning	Membran- filtrering	
Magnesium	0	--	--	---	Kruger 2015
Natrium	+	++	0	---	Kruger 2015
Nikkel	--	?	?	---	Kruger 2015
Pesticider	0	0	0	-	Kruger 2015
Vandspild	2,3-2,8%	2,3-2,9%	10-11%	11-15%	Kruger 2015
		meget salt		saltholdigt	
Kemikaliforbrug	NaOH/Ca(OH) ₂ CO ₂ sand	salt	CO ₂	Antiscalant Syre, Base	Kruger 2015
Energi (kWh/m ³)	0,047	0,05-0,07		0,25-0,34	NST 2011
		5.500-		18.300-	
Investering (kr/m ³ /h)	24.600-29.000	11.800		38.900	NST 2011
Drift & vedligehold x	5	1		1,5	NST 2011
Biprodukt	pellets	m. salt vand	salt vand	salt vand	

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Opmærksomhedspunkter II



- Samspil med øvrige behandlingsprocesser
 - Før eller efter sandfilter?
 - Hygiejniserer af sand
 - Godkendelse af membraner
- Miljømæssig bæredygtighed (LCA)
 - Positiv
- Økonomi
 - Investering
 - Øget pris
- Samfundsøkonomi
 - Usikker
 - Positiv

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Afslutning



- Der er gevinster ved central blødgøring (ved hårdt vand)
 - Vandkvalitet
 - Miljø
 - Samfundsøkonomisk
- Intet er gratis
 - Kemikalie-håndtering
 - Investering
 - Øget pris
- Den rette løsning afhænger af hvilke og hvor mange problemer man har

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet